Straßenbeleuchtungsanschlußsäule

Ganznacht (Sparvariante)

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB 2012 TEN Thüringer Energienetze oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00
- 4-LeiterSammelschienensystem 250A
  vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- NeS-Sicherung 25kA/10A
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xNeS-/SDE-Feld nach DIN 43870 300mm
- 4-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-B mit H07V-K 10mm²
- 7-polige Steuerleitungsklemme
- Verteilerfeld 3x13TE für SBL Bestückung
- SBL-Teil bestückt und verdrahtet gem. Stromlaufplan

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

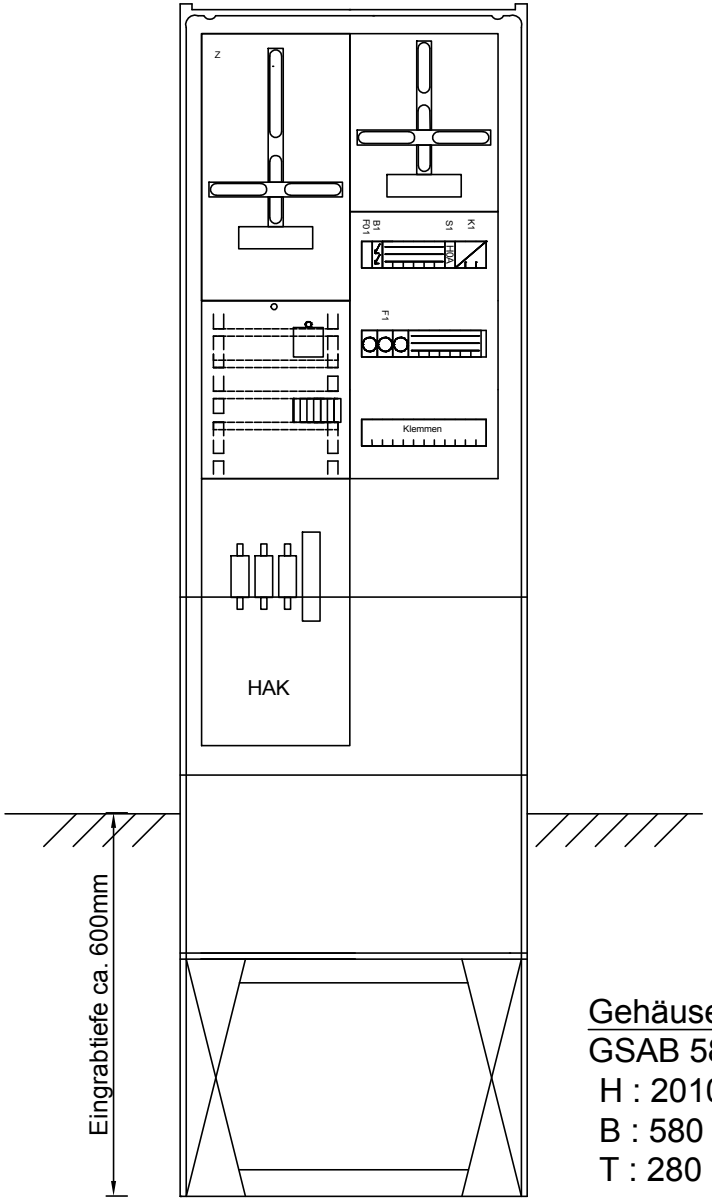

Gehäusetyp:
GSAB 58 S2000
H : 2010
B : 580
T : 280

				Datum	19.12.2014	Projekt:SBS		
				Bearb.	M.Biermann	**Best-Nr: 01.00.0P9**	Ang.-Nr.:	
				Gepr.			Auf.-Nr.:	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH

Lindenstraße 23
99718 Greußen
Tel: 49/03636/7614-76
Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.