

Anschlussabdeckung für Schienenanschlüsse oder an Rahmenklemme
Baugröße S6 von 3RT1, 3RB2, 3RW407, 3RW4

Produkt-Markenname	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Abdeckung für Kabelschuh- und Schienenanschluss
Ausführung des Produkts	Länge 100 mm, zum Einhalten der Spannungsabstände und als Berührungsschutz (je Gerät 2 Stück erforderlich), passt bei S6 und S12 auch auf montierte Rahmenklemmen, verwendbar für 3UF71.3-1BA00-0, 3RW442. oder 3RW443.
RoHS-Richtlinie (Datum)	01.07.2006

Approbationen/ Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung



[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau
-----------------------	---------------------	--------------------



EG-Konf.

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



ABS



LRS



PRS



RINA

Marine / Schiffbau	Sonstige	Railway
--------------------	----------	---------



RMRS



DNV-GL

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Railway

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT1956-4EA1>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1956-4EA1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1956-4EA1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1956-4EA1&lang=de

Kennlinien: Auslöseverhalten, I²t, Durchlassstrom

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1956-4EA1/char>

Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT1956-4EA1&objecttype=14&gridview=view1>

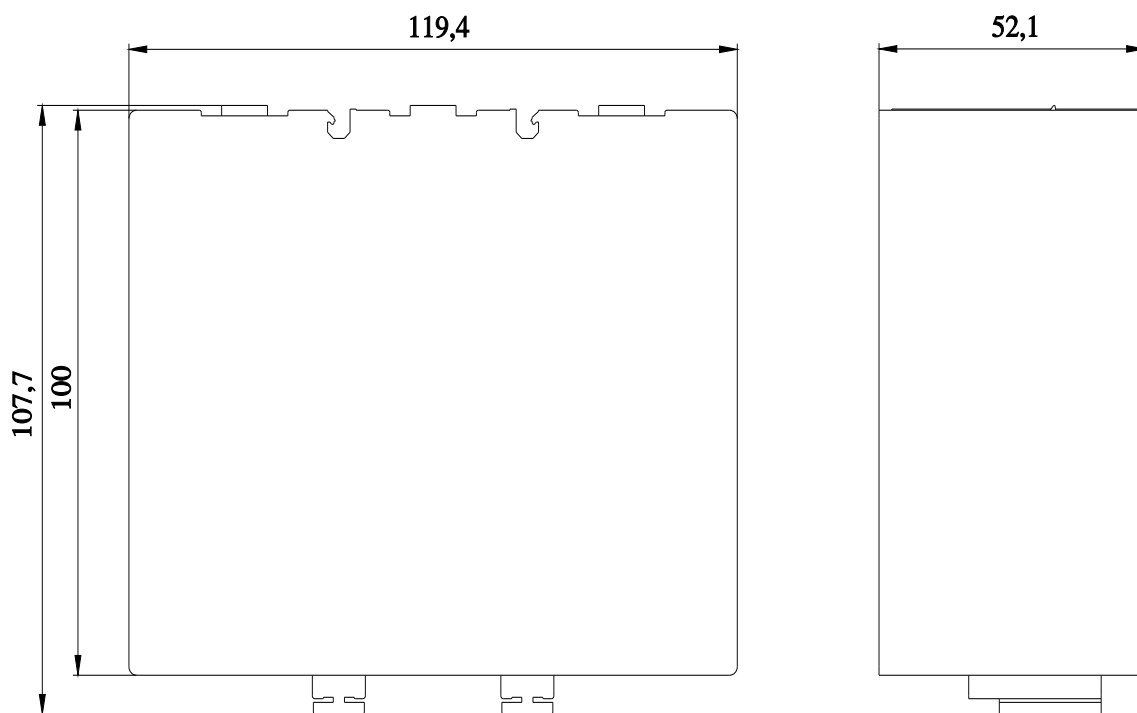

letzte Änderung:

18.12.2020 