

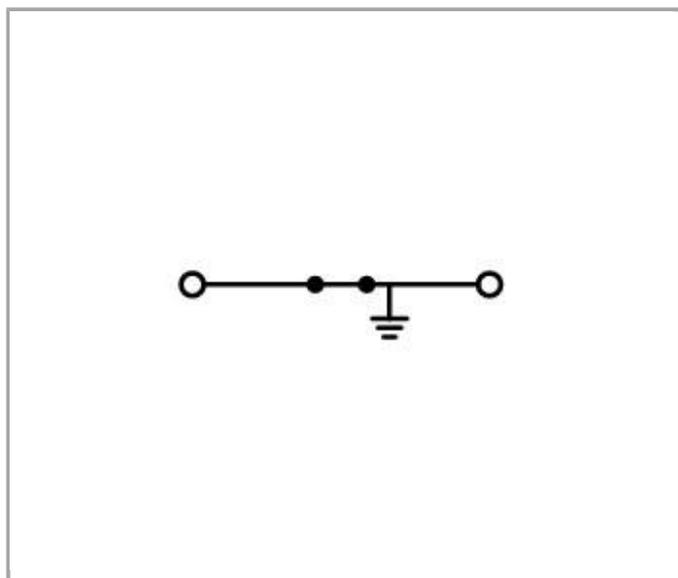


Datenblatt | Artikelnummer: 2116-5207

2-Leiter-Schutzleiterklemme; 16 mm²; mit Prüföffnung; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®

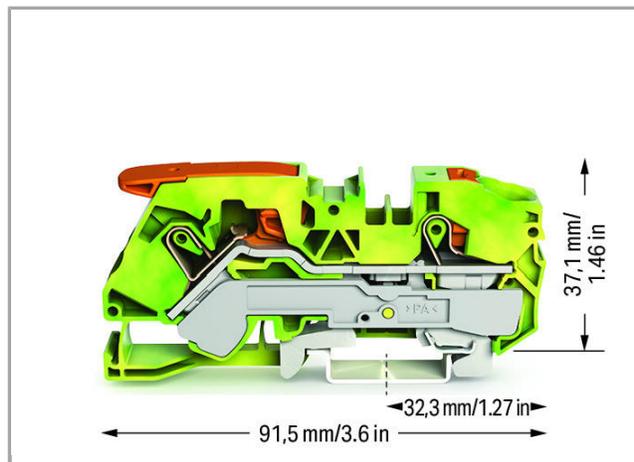

www.wago.com/2116-5207

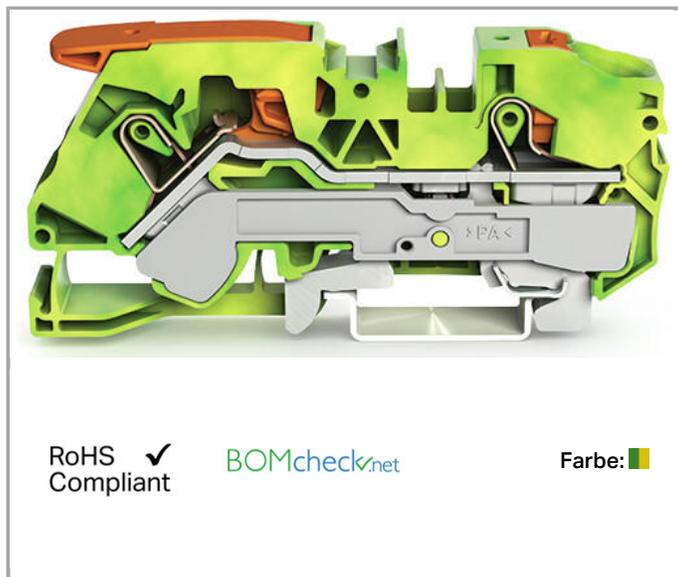

Artikelbeschreibung

Sicherheitshinweis 1:

Bei einer Strombelastung über 76 A sind Tragschienen 35 mit einer Höhe von 15 mm zu verwenden!

Daten

Anschlussdaten

Anschluss technik

Push-in CAGE CLAMP®



Betätigungsart	Push-in Hebel
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Nennquerschnitt	16 mm ²
Eindrätiger Leiter	0,5 ... 16 mm ² / 20 ... 6 AWG
Eindrätiger Leiter; direkt steckbar	2,5 ... 16 mm ² / 14 ... 6 AWG
Feindrätiger Leiter	0,5 ... 25 mm ² / 20 ... 4 AWG
Abisolierlänge	18 ... 20 mm / 0.71 ... 0.79 inch
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Anzahl der Ebenen	1
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Betätigungsart 2	Push-in Drücker Betätigungswerkzeug
Leiterquerschnitte eindrätig	0.5 mm ²

Geometrische Daten

Breite	12 mm / 0.472 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	37,1 mm / 1.461 inch
Tiefe	91,5 mm / 3.602 inch

Mechanische Daten

Bauform	horizontale Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Mitten-/Seitliche Beschriftung

Werkstoffdaten

Farbe	grün-gelb
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brandlast	0 MJ
Gewicht	40.159 g

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4055143754453
Zolltarifnummer	85369010000

Zulassungen / Zertifikate

Ex-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
------	-----------	------	-----------------

	AEx UL International Germany GmbH c/o Physikalisch Technische Bundesanstalt	UL 60079	E185892
	ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	EN 60079-0	PTB ATEX 1012 U
	IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079-0	IECEX PTB 18.0019U

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7675
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70175104
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-103140

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

2116-5207

docx Download
14,9 kB

Weitere Informationen



Technische Erläuterungen

Apr 3, 2019

pdf
2,1 MB

Download

CAD/CAE - Smart Data

CAD Daten

3D Download 2116-5207

URL

Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.