Zähleranschlußsäule, 1 Zählerfeld+NeS/SDE-Feld

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB 2012 Mitteldeutschland oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart : IP 54, Zählerfeld mit Bedienfenster
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester,
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

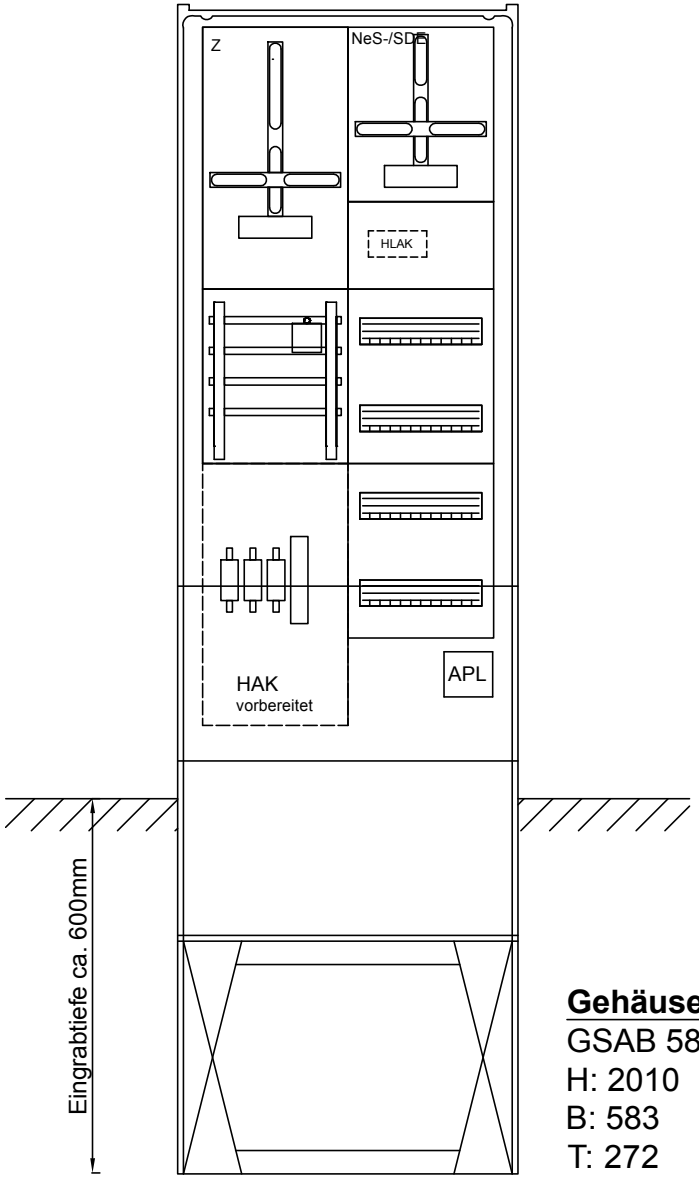

Gehäusetyp:
GSAB 58S2000
H: 2010
B: 583
T: 272

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
  vorbereitet zum Enbau von SH-Schaltern
- SDE Sicherung D01 (10A)
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xNeS-/SDE-Feld nach DIN 43870 300mm
- 4-Leiter Verdrahtung H07V-K 10mm²
- HLAKL 25mm²,4pol.
- Pro-Kleinverteilerfelder 5x13TE
- Montageplatz für APL

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C

				Datum	25.11.2014	Projekt:ZAS 1Zähler	Ang.-Nr.:	GSAB Elektrotechnik GmbH	=
				Bearb.	M.Biermann	Best.-Nr.: **03.00.1P1V5HSA**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.		

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.