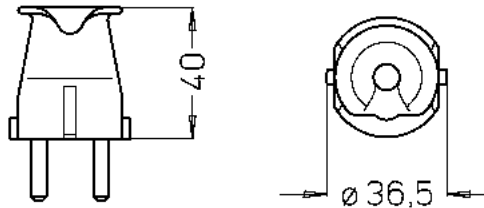


1. Beschreibung / Description

- Stecker mit zwei Schutzkontakten nach CEE 7/VII, wiederanschließbar.

2. Technische Daten / Technical Data

- Schutzkontaktstecker 16/250 ~
- Anschlußquerschnitt max. 1,5 mm²
- Zuleitung: min. H 05 VV-F 3G0,75 mm²
max. H 05 VV-F 3G1,5 mm² oder H 05 RR-F3G1,5 mm²

3. Zeichnungen / Drawings Stücklisten-Nr. 99.472**3.1. Abbildung / Illustration****4. Materialien / Materials**

- Gehäuse: Thermoplast
- Sockel: Thermoplast
- Kontakte: Messing

5. Prüfbedingungen / Testing Conditions**5.1. Prüfzeichen / Required Approval Marks**

- VDE, KEMA

5.2. Normen und Bestimmungen / Norms and Regulations

- DIN VDE 0620-1
- DIN 49 441-1
- IEC 60884 + A1

5.3. Umweltrichtlinien / Environmental Requirements

-

5.4. Sonstige Anforderungen / Other Requirements

- Aufschriften
- Ursprungszeichen Typenzeichen
- 16/250 ~

6. Fertigungshinweise / Manufacturing Notes

Erstellt: <i>Created:</i>	05.01.11 Payne	Ausgabe: <i>Edition:</i>						
Gepr. /App:	Karg							

7. Anwendungshinweise / *Application Notes***7.1. Montagehinweise / *Mounting Notes*****7.2. Installationshinweise / *Installation Notes*****8. Sicherheitshinweise / *Safety instructions***

- 8.1. Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen.
- 8.2. Mit einer unsachgemäßen Installation besteht das Risiko von schweren Schäden, z. B. durch Brand.
- 8.3. Es droht für den Installateur die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.
- 8.4. Durch eine unsachgemäße Installation sind das eigene Leben und das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage gefährdet.
- 8.5. Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:
- 8.5.1. Die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“:
- Freischalten
 - gegen Wiedereinschalten sichern
 - Spannungsfreiheit feststellen
 - Erden und Kurzschließen
 - benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken / abschränken
- 8.5.2. Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung
- 8.5.3. Auswertung der Messergebnisse
- 8.5.4. Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- 8.5.5. IP-Schutzarten
- 8.5.6. Einbau des Elektroinstallationsmaterials
- 8.5.7. Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Schutzmaßnahmen etc.).

Erstellt: <i>Created:</i>	05.01.11 Payne	Ausgabe: <i>Edition:</i>						
Gepr. /App:	Karg							